


Фрагмент страницы 1 исходного PDF. Неполный документ.

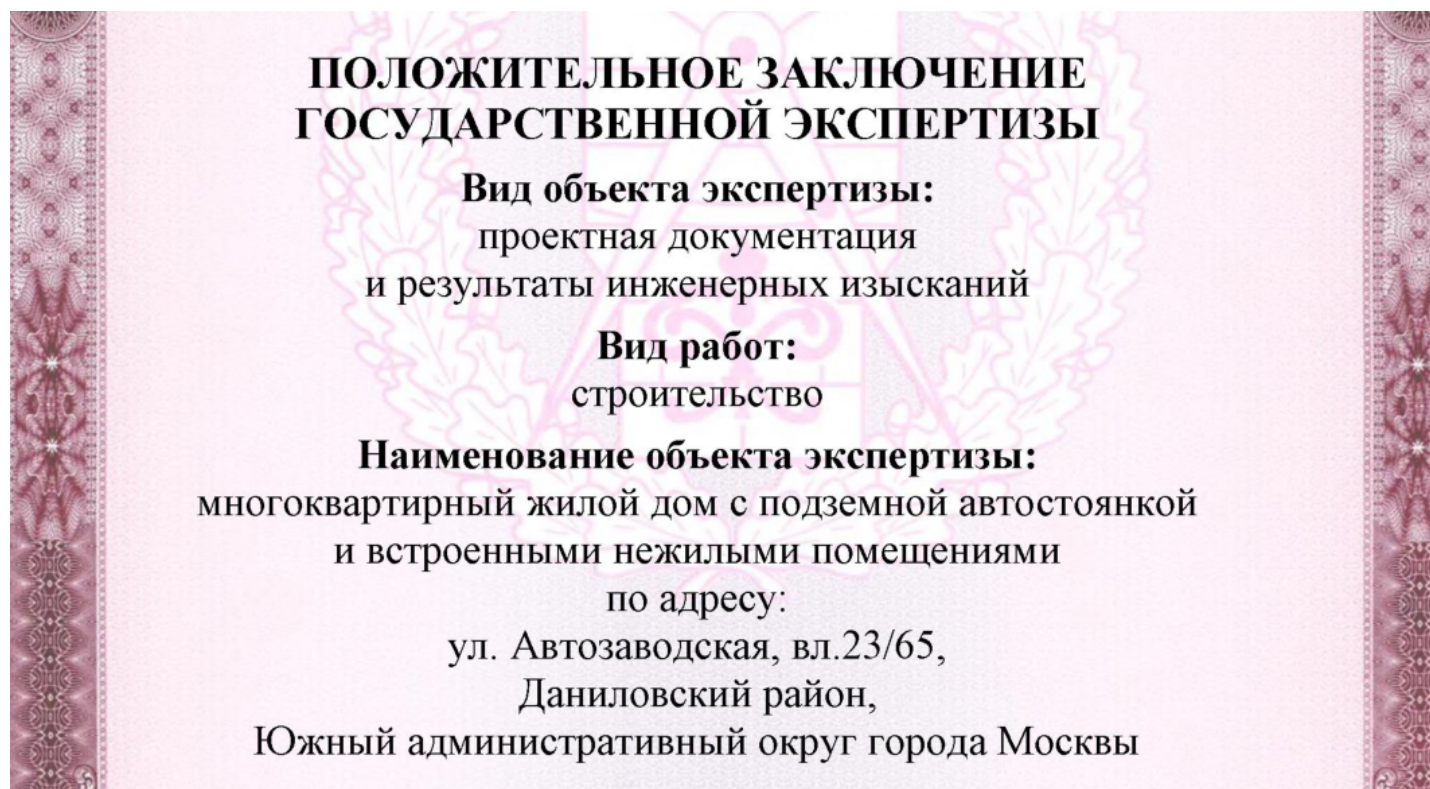

Инженерно-геологические изыскания
 Программа работ инженерно-геологические изыскания.
 ООО «ГЛАВГЕОПРОЕКТ», Москва, 2020.

Инженерно-экологические изыскания
 Программа работ инженерно-экологических изысканий.
 ООО «ГЛАВГЕОПРОЕКТ», Москва, 2020.

Программа инженерно-экологических изысканий. Наружные сети
 инженерного обеспечения объектов строительства.
 ООО «ГЛАВГЕОПРОЕКТ», Москва, 2020.

4. Описание рассмотренной документации (материалов)

4.1. Описание результатов инженерных изысканий

4.1.1. Состав отчетных материалов о результатах инженерных изысканий (с учетом изменений, внесенных в ходе проведения экспертизы)

№ тома	Обозначение	Наименование	Организация разработчик
б/н	3/5605-20-ИГДИ	Технический отчет по инженерно-геодезическим изысканиям.	ГБУ «Мосгоргеотрест»
б/н	0807/1-20-ИГИ	Технический отчет по результатам инженерно-геологических изысканий для разработки проектной документации.	ООО «ГЛАВГЕО ПРОЕКТ»
б/н	0807-20-ИГИ-ГГУ	Технический отчет по результатам прогноза изменений гидрогеологических условий.	
б/н	0807/1-20-ИЭИ	Технический отчет по результатам инженерно-экологических изысканий	
б/н	0807/4-20-ИЭИ	Технический отчет по результатам инженерно-экологических изысканий для разработки проектной и рабочей документации	

Фрагмент страницы 19 исходного PDF. Неполный документ.

Инженерно-геологические изыскания

В ходе изысканий на участке проектируемого строительства было пробурено 28 скважин глубиной 19,0-50,0 м (всего 776,0 п. м).

Выполнены: полевые испытания грунтов методом статического зондирования в 11 точках, пять штамповых испытаний, два прессиометрических испытания, опытно-фильтрационные работы, геофизические исследования.

Из скважин отобраны пробы грунта и воды на лабораторные испытания, определены физико-механические свойства грунтов, химический состав и коррозионная активность грунтов и воды.

6. Общие выводы

Проектная документация объекта «Многоквартирный жилой дом с подземной автостоянкой и встроенными нежилыми помещениями» по адресу: ул.Автозаводская, вл.23/65, Даниловский район, Южный административный округ города Москвы соответствует результатам инженерных изысканий, требованиям технических регламентов, заданию на проектирование и требованиям к содержанию разделов.

Результаты инженерных изысканий соответствуют требованиям технических регламентов.